


瓦斯容器串接使用場所

| 依使用量級距，配置安全設施 |

串接使用量80kg以上120kg以下

須符合 ☒ 規範一

規範一

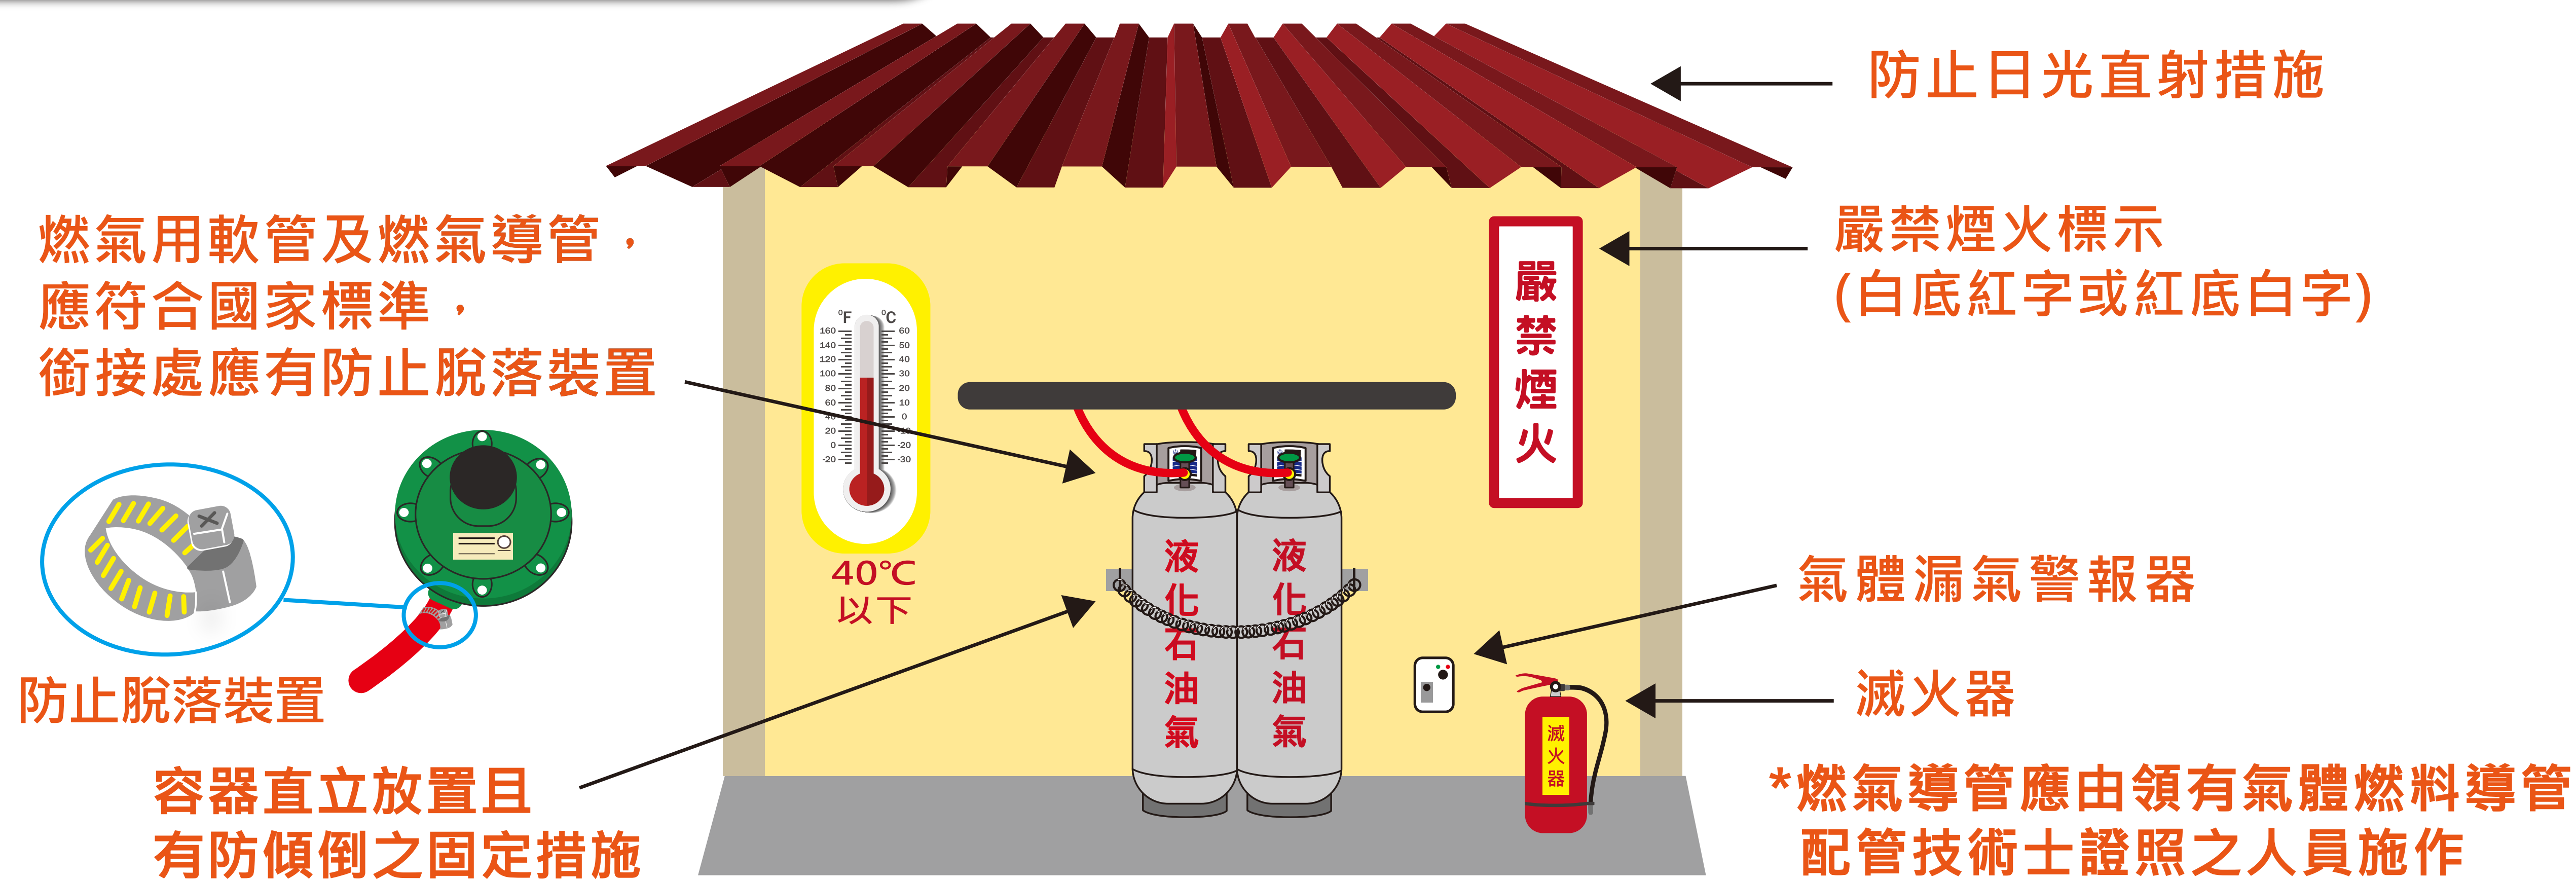

串接使用量超過120kg, 300kg以下

須符合 ☒ 規範一 ☒ 規範二

規範二



串接使用量超過300kg, 1000kg以下

須符合 ☒ 規範一 ☒ 規範二 ☒ 規範三

規範三

